


Séparateurs de graisses allégés en béton avec débourbeur incorporé

Taille nominale de 2 à 20 litres/seconde

Sebico

TYPE **SGDB/SGDBA**

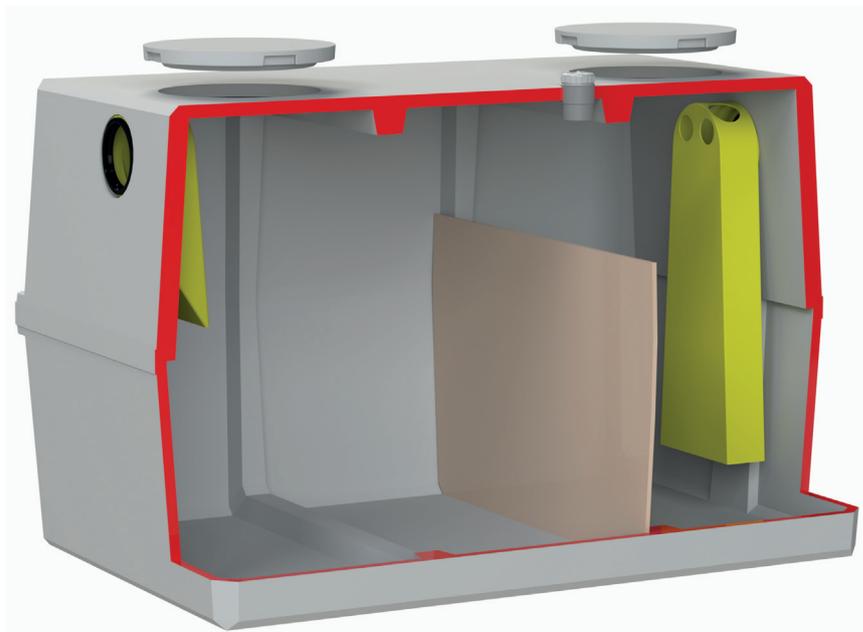

CE norme 1825

Fabrication

Cuve allégée en béton

Équipements

- Joint souple à lèvres en entrée et sortie
- Diffuseur et collecteur en polyéthylène
- Manchette PVC Ø100 mm sur le dessus de l'appareil pour raccordement de la ventilation
- Alarme de niveau de vidange montée en usine pour la gamme SGDBA

Manutention

- Par anneaux de levage ou par passage de fourches de chariots élévateurs

Accès

- 1 ou 2 tampons de visite classe A15 donnant accès aux équipements intérieurs

Options

- Extracteur éolien Aspiromatic pour l'extraction des gaz dans l'appareil
- Rehausse en polyéthylène

Séparateurs de graisses allégés en béton avec débourbeur incorporé

Taille nominale de 2 à 20 litres/seconde


Sebico

TYPE SGDB/SGDBA

Réf.*	TN	Volume utile (litres)	Capacité de stockage** (litres)	Volume du débourbeur (litres)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	E (m)	S (m)	ØE/S (mm)	Poids (kg)
SGD2B/SGD2BA	2	718	280	300	1,18	1,16	1,24	1,01	0,94	100	730
SGD4B/SGD4BA	4	1 116	560	550	1,53	1,16	1,32	1,08	1,01	125	850
SGD6B/SGD6BA	6	1 516	840	750	1,75	1,17	1,42	1,13	1,06	160	1 040
SGD7B/SGD7BA	7	1 828	980	750	2,38	1,15	1,35	1,06	0,99	160	1 350

* La lettre A indique que le séparateur est équipé d'une alarme montée en usine.


** Avant vidange. Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

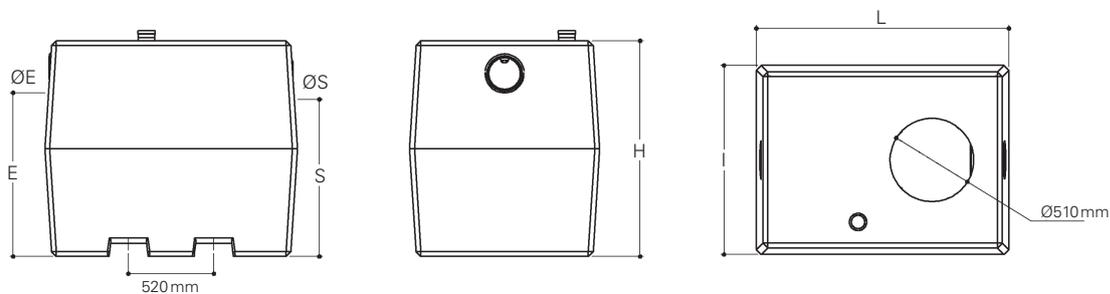

Réf.*	TN	Volume utile (litres)	Capacité de stockage** (litres)	Volume du débourbeur (litres)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	E (m)	S (m)	ØE/S (mm)	Poids (kg)
SGD10B/SGD10BA	10	2 377	1 400	1 500	2,38	1,16	1,55	1,27	1,20	200	1 385
SGD14B/SGD14BA	14	3 140	1 960	2 000	2,38	1,53	1,55	1,27	1,20	200	1 700
SGD18B/SGD18BA	18	4 082	2 520	2 500	2,38	1,53	1,85	1,59	1,52	200	2 165
SGD20B/SGD20BA	20	4 082	2 800	2 500	2,38	1,53	1,85	1,59	1,52	200	2 165

* La lettre A indique que le séparateur est équipé d'une alarme montée en usine.

** Avant vidange. Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

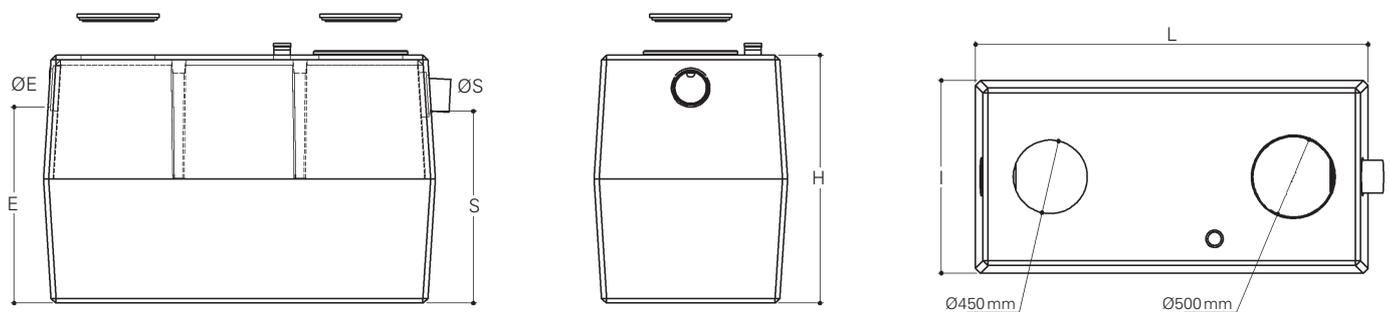

L'installation des appareils doit respecter les règles de l'art et les consignes de notre notice de pose fournie avec chaque appareil également disponible sur demande ou sur notre site internet www.sebico.com. Séparateurs de catégorie 1D : installation hors passage de véhicules et absence de nappe phréatique. Remblai sur la cuve de 50 cm maximum.