

Fiche technique :

Pattes fixes et coulissantes pour couverture à joint debout en zinc

Caractéristiques des pattes

				
	Patte fixe		Patte coulissante	
Type de patte	standard	à rehausse	standard	à rehausse
Profil	Profil n°1	Profil n°1	Profil n°1	Profil n°1
Matière	Inox	Inox	Inox	Inox
Côte x	25 mm	30 mm	25 mm	30 mm
Lumière	NC	NC	70 mm	70 mm

Pour une couverture à joint debout utilisant de la natte structurée, des pattes fixes à rehausse et coulissantes à rehausse doivent être utilisées.


Fixation des pattes

Épaisseur de la volige	Éléments de fixation autorisés
12 mm	Vis 4 x 30 minimum
15 mm	Vis 4 x 30 minimum ou pointes annelées Ø 2,8 minimum
18 mm et plus	Vis 4 x 30 minimum ou pointes annelées Ø 2,5 minimum


L'utilisation de pointes lisses est interdite

Répartition des pattes fixes et coulissantes en couverture

Rampant inférieur à 10 m

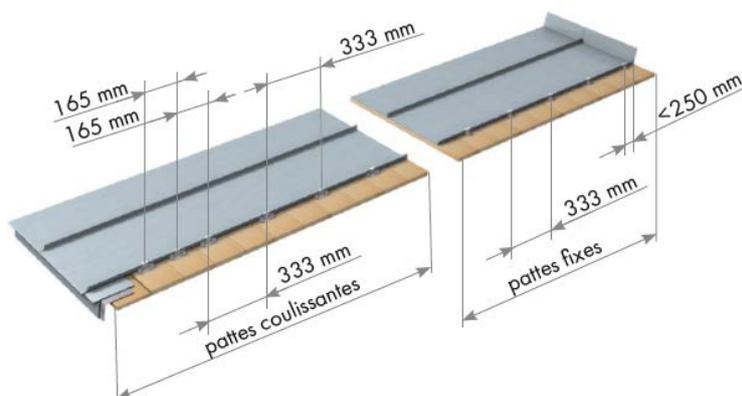

Rampant supérieur à 10 m

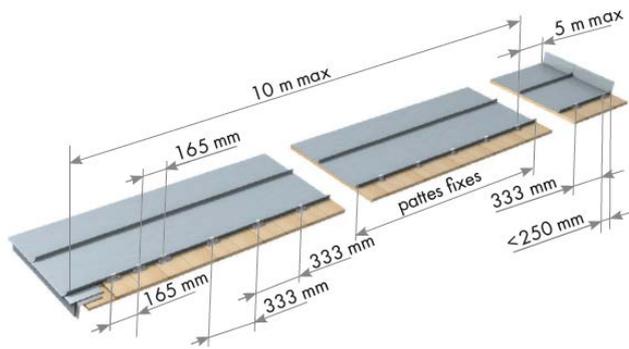

Répartition des pattes fixes et coulissantes en bardage



Dans tous les cas, la mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40-41.

Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité.